



**Витрина холодильная низкотемпературная
островная**

PRIME MAXI

PRIME MAXI L 1875/1075 - OUT 🐦

PRIME MAXI L 2500/1075 - OUT 🐦

PRIME MAXI L 1875/1575 - OUT 🐦

PRIME MAXI L 2500/1575 - OUT 🐦

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ !

***ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ ПО
ЭКСПЛУАТАЦИИ ДО УСТАНОВКИ И НАЧАЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИЗДЕЛИЯ, ЕГО КОММЕРЧЕСКАЯ ОТДАЧА И БЕЗОПАСНОСТЬ
ЗАВИСЯТ ОТ СОБЛЮЖДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ДОКУМЕНТА.***

ВВЕДЕНИЕ.

Данное Руководство по эксплуатации (далее — Руководство или РЭ), включающее паспортные данные, распространяется на типоряд витрин холодильных низкотемпературных островных с выносным холодообеспечением PRIME MAXI (далее — витрина или изделие). Целью приведенных ниже данных является предоставление информации и указаний потребителю, сведений для обслуживающего персонала относительно:

- технических характеристик;
- сертификации и гарантий изготовителя;
- транспортирования и хранения;
- установки, пуска, эксплуатации (в т. ч. технического обслуживания и ремонта), утилизации вышеотмеченной витрины.

ВНИМАНИЕ: ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЁТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА УЩЕРБ, ПРИЧИНЁННЫЙ НЕНАДЛЕЖАЩИМ, ОШИБОЧНЫМ ОБРАЩЕНИЕМ С ВИТРИНОЙ, ПРЯМО НЕ УКАЗАННЫМ В ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ.

1. 1. Витрина предназначена для демонстрации, кратковременного хранения и продажи, предварительно замороженных до температуры полезного охлаждаемого объёма, пищевых продуктов, в том числе полуфабрикатов, на предприятиях торговли и общественного питания.

1. 2. Витрина обеспечивает хранение продуктов в диапазоне температур полезного объёма не выше минус 18°C.

1. 3. Изделие изготовлено в климатическом исполнении "У" категории размещения 3 по ГОСТ 15150 для работы при температуре окружающего воздуха от 12 до 25°C и относительной влажности от 80% до 60% соответственно.

Климатические классы изделия — **1** ($t_{об}=16^{\circ}\text{C}$ / 80%), **2** ($t_{об}=22^{\circ}\text{C}$ / 65%), **3** ($t_{об}=25^{\circ}\text{C}$ / 60%) по ГОСТ ИЕС 60335-2-89-2013.

При относительной влажности окружающего воздуха выше указанных пределов на наружной поверхности изделия возможно образование конденсата, что не является дефектом.

1. 4. Изделие отвечает требованиям безопасности и защиты окружающей среды, которые содержатся в следующих Технических регламентах Таможенного союза:

– ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АБ93.В.03503 (срок действия до 22.11.2022. включительно);

– ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АБ93.В.03503 (срок действия до 22.11.2022. включительно);

– ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АБ93.В.03503 (срок действия до 22.11.2022. включительно);

1. 5. Средний полный срок службы изделия до достижения предельного состояния — не менее 12 лет.

Предельное состояние изделия — такое техническое состояние, при котором дефекты корпуса изделия не позволяют поддерживать заданный температурный ре-

жим, а устранение этих дефектов, включая потери от простоя, связано с экономическими затратами, сравнимыми с затратами на изготовление нового изделия.

1. 6. Транспортирование изделия разрешается любым видом транспорта, кроме воздушного, только в упакованном виде в соответствии с Правилами перевозок, действующими на каждом конкретном виде транспорта. При перевозках на автомобильном транспорте скорость не должна превышать 60 км/час. Погрузку, транспортирование, разгрузку производить осторожно, без ударов и толчков. Ориентирование изделия в упаковке должна быть в соответствии с нанесёнными на ярлыке знаками. Кантовать изделие запрещается.

1. 7. Хранение изделия должно осуществляться в транспортной таре предприятия-изготовителя в помещении или под навесом при температуре окружающего воздуха не ниже минус 35°С и относительной влажности воздуха не выше 80%. Группа условий хранения 4 по ГОСТ 15150-69. Не допускается хранение под прямыми солнечными лучами. Срок хранения не более 6 месяцев.

1. 8. По результатам пуско-наладочных работ оформляется "Акт пуска изделия в эксплуатацию" – Приложение В. Экземпляры "Акта..." предоставляются дистрибьютору (дилеру) и изготовителю для постановки на гарантийный учёт в 5-дневный срок. В противном случае дистрибьютор (дилер) и изготовитель не несут ответственности по гарантийным обязательствам.

ВНИМАНИЕ: МОНТАЖ, ПУСК, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ ИЗДЕЛИЯ, ЕГО ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВЫНОСНОМУ ХОЛОДИЛЬНОМУ АГРЕГАТУ (СИСТЕМЕ) ПРОВОДИТСЯ ТОЛЬКО ПРОФИЛЬНЫМИ ТЕХНИЧЕСКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ СЕРВИСНОЙ СЛУЖБЫ ДИСТРИБЬЮТОРА (ДИЛЕРА) С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ СТАНДАРТОВ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. ЗАПРЕЩЕНО ИЗМЕНЯТЬ КОНСТРУКЦИЮ ИЛИ КОМПЛЕКТАЦИЮ ИЗДЕЛИЯ.

1. 9. РЭ не отражает незначительных конструктивных изменений изделия, вносимых заводом-изготовителем.

1. 10. Отзывы по улучшению эксплуатационных качеств и конструкции изделия направлять по адресу изготовителя:

344023, Российская Федерация,

г. Ростов-на-Дону, ул. Страны Советов, 28А, ООО «КОЛДМАРКЕТ»,

тел. +7 (863) 227-83-91, 227-89-91, 303-04-01 e-mail: info@coldmarket.ru.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

2. 1. Основные технические характеристики приведены в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	PRIME MAXI L1875/1075 - OUT	PRIME MAXI L2500/1075 - OUT	PRIME MAXI L1875/1575 - OUT	PRIME MAXI L2500/1575 - OUT
Полезный охлаждаемый объём, м ³	0,42	0,56	0,71	0,97
Охлаждаемая площадь поддонов для выкладки продуктов, м ²	1,5	2	2,4	3,3
Глубина выкладки, мм	300	300	300	300
Температура полезного охлаждаемого объёма при температуре окружающего воздуха 25°C и относительной влажности воздуха 60%, °C	не выше минус 18			
Превышение температуры продуктов, находящихся в полезном охлаждаемом объёме, в процессе оттаивания, не более, °C	3			
Холодопроизводительность (-35°C/45°C), Вт	840	1120	1260	1640
Номинальный ток, А	2,61	3,0	2,74	3,13
Потребляемая мощность оттаивания, Вт	3300	3352	3330	3382
Номинальная мощность с освещением, кВт	0,465	0,549	0,495	0,579
Род тока	переменный трёхфазный с нейтралью			
Номинальное напряжение, В	380			
Номинальная частота тока, Гц	50			
Корректированный уровень звуковой мощности, дБА, не более	44			
Нагрузка на 1 м ² поддона (равномерно распределённая), кгс/м ²	50			
Габаритные размеры, мм:				
длина (без боковин)	1875	2500	1875	2500
ширина	1075	1075	1575	1575
высота	880	880	880	880
Масса, кг, не более	200	300	300	400

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ.

3. 1. Комплектность поставки витрин приведена в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Количество, шт.			
	PRIME MAXI L1875/1075 - OUT	PRIME MAXI L1875/1575 - OUT	PRIME MAXI L2500/1075 - OUT	PRIME MAXI L2500/1575 - OUT
Секция витрины (6.350.127-10)	1	—	—	—
Секция витрины (6.350.133-10)	—	1	—	—
Секция витрины (6.350.128-10)	—	—	1	—
Секция витрины (6.350.130-10)	—	—	—	1

Боковина (6.222.081)	Заказ	–	Заказ	–
Боковина (6.222.081-02)	–	Заказ	–	Заказ
Руководство витрины	1	1	1	1
Опора (301219.004)	4	4	6	6
Решётка-поддон (6.540.167)	6	6	8	8
Решётка-перегородка (6.540.183-01)	5	–	7	–
Решётка-перегородка (6.540.183-02)	–	5	–	7
Щиток (7.245.496)	1	1	–	–
Щиток (7.245.499)	–	–	3	3
Щиток с окном (7.245.496-01)	1	1	–	–
Щиток с окном (7.245.499-01)	–	–	1	1
Щиток боковой (7.245.495)	2	–	2	–
Щиток боковой (7.245.495-02)	–	2	–	2
Сифон плоский (49.4926.0021)	1	1	1	1
Крышка соединительная (7.117.169)	2	2	2	2
Болт М6×75	2	2	2	2
Болт М6×20	2	2	2	2
Гайка М6	4	4	4	4
Шайба 6	4	4	4	4
Шайба 6 пружинная	4	4	4	4
Винт 4×14 саморез	8	8	12	12
Надстройка PRIME MAXI 1875 (6.254.180)	Определяется заказом			
– Полка верхняя (6.254.178)	1			
– Полка нижняя (6.254.179)	1			
– Стойка (6.260.495)	2			
– Крышка (7.226.270)	4			
– Крышка (7.226.274)	2			
– Болт М6×20	8			
– Гайка М6	2			
– Шайба 6	8			
– Шайба 6 пружинная	8			
Надстройка PRIME MAXI 2500 (6.254.180-01)	Определяется заказом			
– Полка верхняя (6.254.178-01)	1			
– Полка нижняя (6.254.179-01)	1			
– Стойка (6.260.495)	2			
– Крышка (7.226.270)	4			
– Крышка (7.226.274)	2			
– Болт М6×20	8			
– Гайка М6	2			
– Шайба 6	8			
– Шайба 6 пружинная	8			
Терморегулирующий вентиль	Определяется заказом			
Клапан соленоидный	Определяется заказом			

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.

Витрина холодильная низкотемпературная островная с выносным холодообеспечением PRIME MAXI - _____,

заводской № _____, соответствует техническим условиям ТУ 28.25.13-001-07600499-2017 и признана годной для эксплуатации, упакована изготовителем согласно технической документации.

Электросхема изделия выполнена на напряжение ~ 380 В.

Дата выпуска _____

Марка хладона _____

Начальник ОТК _____
М.П. (личная подпись) (расшифровка подписи)

5. РАСПАКОВКА, СБОРКА И ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ.

5. 1. В пределах помещения изделие перемещать на прикреплённом к основанию деревянном поддоне с помощью вилочного погрузчика или ручной подъёмной тележки, грузоподъёмностью не ниже указанной в маркировке массы брутто изделия.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПЕРЕМЕЩАТЬ ИЗДЕЛИЕ ПОГРУЗЧИКОМ БЕЗ ПОДДОНА ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ХОЛОДИЛЬНОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМ!

5. 2. Изделие аккуратно освободить от упаковки, соблюдая меры предосторожности от механического повреждения элементов изделия.

5. 3. Из внутреннего объёма достать документацию и комплектующие изделия. Внимательно изучить документацию на изделие. Проверить комплектность и отсутствие повреждений.

5. 4. Не устанавливать изделие на расстояние ближе 2 м от отопительных приборов, под прямыми солнечными лучами, на сквозняках, вызываемых открыванием дверей, окон или системами искусственного климата (со скоростью движения воздуха более 0,2 м/с), в помещении с влажностью, превышающей значения, приведённые в п. 1.3. РЭ! В противном случае эксплуатационные характеристики будут ниже, изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.


5. 5. Снять изделие с деревянного поддона, вывернув болты крепления. На их место вернуть опоры. Для обеспечения наиболее полного стока конденсата при оттайке, необходимо придать изделию устойчивое горизонтальное положение регулировкой опор.

5. 6. Внутренние и наружные поверхности изделия обработать нейтральным моющим средством, промыть чистой тёплой водой и протереть насухо мягкой тряпкой.

5. 7. Для передвижения витрины на большое расстояние её необходимо разделить на секции.

5. 8. Синхронизация процесса оттайки в контроллерах EVK233 (по заказу).

При применении контроллеров EVK223 возможна синхронизация процессов оттайки. Для этого существует два способа соединения контроллеров между собой.

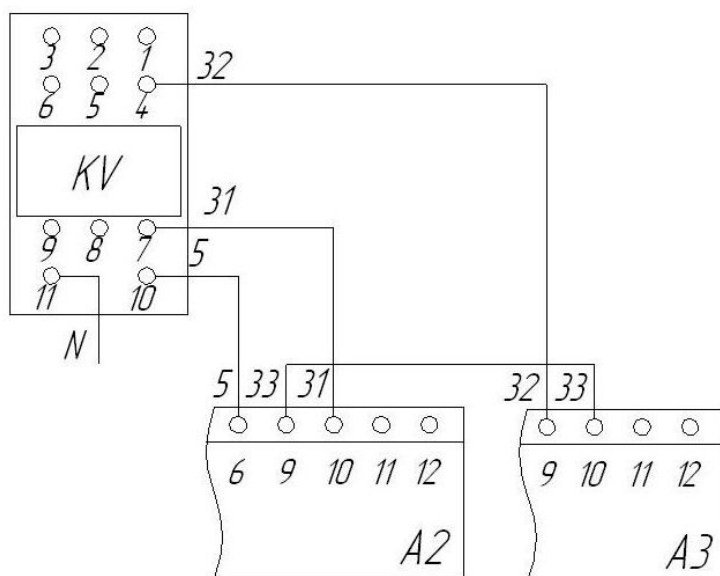

A2 – контроллер синхронизирующий процесс оттайки (ведущий);

A3 – контроллер с синхронизируемым процессом оттайки (ведомый);

KV – промежуточное реле.

Дальнейшие соединения производятся между общими выходами датчиков и многофункциональными входами ведомых контроллеров. Для создания цепи управления необходимо соединить общий выход последнего ведомого контроллера с многофункциональным входом ведущего контроллера.

Второй способ при использовании встроенного вспомогательного контакта магнитного пускателя.

В качестве промежуточного реле используется вспомогательный контакт пускателя. Общий выход датчиков контроллера соединяется с входом вспомогательного контакта. Провод от выхода присоединяется к многофункциональному входу ведомого контроллера. Дальнейшие соединения производятся аналогично.

При соединении контроллеров для синхронизации процесса оттайки не должна быть нарушена схема соединения витрины.

Стыковку витрин, установку боковин и надстройки производить согласно разд. 11, 12 РЭ. Подключить изделие к выносному холодильному агрегату (системе).

5. 9. Если изделие хранилось или транспортировалось при температуре ниже +12°C, то перед подключением к сети необходимо выдержать его при температуре выше +12°C не менее 12 часов.

5. 10. Перед пуском изделия в работу проверить:

- герметичность холодильной системы;
- систему удаления талой воды (конденсата).

6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ К ЭЛЕКТРОСЕТИ. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.

6. 1. Электрооборудование изделия соответствует нормам безопасности, установленным в вышеуказанных Технических регламентах Таможенного союза.

6. 2. Питающее напряжение сети должно быть в пределах от минус 10% до плюс 10% от номинального указанного в таблице 1 раздела 2 РЭ, при допустимом изменении частоты тока по ГОСТ 32144.

П р и м е ч а н и е – если в вашем регионе перепады питающего напряжения сети превышают указанные, рекомендуется изделие подключать к сети че-

рез монитор напряжения или стабилизатор напряжения. В противном случае изделие может выйти из строя, и гарантийные обязательства при этом не действуют.

6. 3. Изделие подключать к питающей электрической сети через внешний провод (кабель), который должен иметь пять жил с общим минимальным сечением 3,75 мм², для линий питания свыше 4-5 м использовать кабели с общим сечением 5,0 мм². Внешний провод (кабель) подключать к сети через автоматический выключатель электромагнитной защиты и дифференциальный выключатель (УЗО), а к изделию через клеммник (прил. Б). Выбор автоматического выключателя производить по большему ближайшему значению уставки срабатывания, выбор дифференциального выключателя - номинальный ток выше номинального тока автоматического выключателя и номинальный отключающий дифференциальный ток 30 мА. Для цепей защитного заземления в изделии предусмотрен заземляющий зажим пульта витрины, к которому подключить провод “земля” внешнего провода (кабеля).

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: ИЗДЕЛИЕ ПОДКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО К СЕТИ, ОБОРУДОВАННОЙ ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТУРОМ.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ С ОТСУТСТВУЮЩИМ ИЛИ НЕСПРАВНЫМ ЗАЗЕМЛЕНИЕМ, БЕЗ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ЗАЩИТЫ, СО СНЯТЫМИ ИЛИ НЕИСПРАВНЫМИ ПРИБОРАМИ АВТОМАТИКИ, А ТАКЖЕ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИИ ИЗОЛЯЦИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДОВ, СО СНЯТЫМИ ИЛИ ОТКРЫТЫМИ ЩИТКАМИ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ, СО СТЕКЛЯННЫМИ ДЕТАЛЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ОСТРЫЕ КРОМКИ И ПОВРЕЖДЕНИЯ.

7. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ.

7. 1. Продолжительность срока службы изделия и безопасность его в работе зависит от соблюдения правил эксплуатации и требований, изложенных в настоящем Руководстве.

7. 2. Витрину следует включать только после подготовки её к эксплуатации в соответствии с разделами 5, 6 РЭ, проверки её технических характеристик и электробезопасности. Для включения следует подать напряжение к витрине включением автоматического выключателя на распределительном щите, через несколько секунд витрина включится в работу.

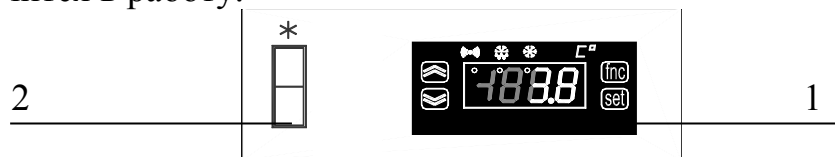


Рис. 1. Панель управления

Контроллер (1), служит для автоматического поддержания температуры в охлаждаемом объеме и управления процессом оттайки испарителя. Заводская настройка обеспечивает оптимальный режим работы изделия. Перенастройка контроллера осуществляется только профильными техническими специалистами сервисной службы, по инструкции на контроллер.

Выключатель (2) служит для включения и отключения витрины.

П р и м е ч а н и е – если в вашем регионе бывают отключения электропитания, возможно образование наледи на испарителе из-за сбоев в работе

контроллера. Во избежание нарушения температурного режима изделия при образовании наледи рекомендуется провести принудительное оттаивание испарителя, отключив изделие от электросети (отключив автомат в стационарной проводке). При частых отключениях рекомендуется пригласить профильного технического специалиста сервисной службы для перенастройки контроллера таким образом, чтобы новый цикл начинался с оттаивания.

7. 3. Схема электрическая принципиальная показана в Приложении Б.

7. 4. Перед тем как начать загрузку охлаждаемого объёма изделия продуктами, необходимо включить изделие в сеть и дождаться, когда температура внутри охлаждаемого объёма достигнет требуемой величины.

7. 5. Изделие загрузить замороженными до температуры полезного объёма продуктами, равномерно располагая их на решётках-поддонах и не перегружая их при этом. Для обеспечения нормальной циркуляции охлаждённого воздуха:

- между продуктами оставлять зазоры не менее 10 мм;
- не загораживать воздухопроводы;
- оставлять зазор между продуктами и боковыми стенками не менее 25 мм;
- высота выкладки продуктов должна быть не выше линии загрузки — 300 мм от решётки-поддона;

При невыполнении требований нарушается циркуляция воздуха, ухудшаются эксплуатационные характеристики изделия, что может привести к порче пищевых продуктов.

Примечания

1. Загружаемые продукты должны быть в упаковке, для соблюдения гигиенических требований, противовирусной и антимикробной защиты от потребителей.

2. В нерабочее время рекомендуется отключать освещение изделия и закрывать ночные шторы для уменьшения энергозатрат и внешнего воздействия на продукты.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ХРАНИТЬ ВНУТРИ ИЗДЕЛИЯ ВЗРЫВООПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА И ПРЕДМЕТЫ, ТАКИЕ КАК АЭРОЗОЛЬНЫЕ БАЛЛОНЫ С ВОСПЛАМЕНЯЮЩИМИСЯ СМЕСЯМИ.

7. 6. К эксплуатации изделия допускаются лица, прошедшие медкомиссию и инструктаж по технике безопасности и ознакомленные с правилами обращения с изделием.

7. 7. Работниками предприятия, где установлено изделие, проводятся следующие работы по профилактическому обслуживанию, не требующие инструмента и разборки:

- наблюдение за температурой охлаждаемого объёма;
- наблюдение за состоянием изделия, правильной его загрузкой;
- очистку (промывку) внутренних поверхностей и снятых съёмных частей разгруженного и отключенного от сети изделия (отключив автомат в стационарной проводке) нейтральным моющим средством, смылку чистой тёплой водой и протирку насухо мягкой тряпкой. Затем съёмные части устанавливаются и изделие оставляется на ночь с открытыми шторками для сушки и проветривания. Периодичность – не реже одного раза в 2 недели;
- очистку (промывку) наружных поверхностей отключенного от сети изделия (отключив автомат в стационарной проводке) нейтральным моющим средством,

смывку чистой тёплой водой и протирку насухо мягкой тряпкой. Периодичность – не реже одного раза в неделю.

При появлении каких-либо признаков ненормальной работы изделия, при повышении температуры в объёме выше допустимых значений необходимо вызвать технического специалиста сервисной службы.

7. 8. Поддержание работоспособности изделия предусматривает техническое обслуживание (ТО) сервисной службой, проводимое ежемесячно.

Ответственность за ТО, его организацию и своевременный ремонт несёт лицо, назначенное руководителем предприятия.

7. 9. При ТО в обязательном порядке проводить следующие виды работ:

а) проверку комплектности и технического состояния изделия внешним осмотром;

б) проверку наличия и состояния заземления, его компонентов и соединений, проверку переходного сопротивления между заземляющим зажимом витрины и доступными металлическими частями витрины, которое должно быть не более 0,1 Ом;

в) проверку работы освещения;

г) проверку работы автоматического оттаивания испарителя и стока конденсата;

д) проверку герметичности холодильной системы;

е) проверку токов утечки, которые должны быть не более 3,5 мА.

При проведении работ по п.п. а), б), д), е), отключить изделие от электросети (отключив автомат в стационарной проводке).

Проведение ТО отмечается в РЭ – раздел 9, таблица 3.

При выходе из строя приборов освещения их замену производит технический специалист сервисной службы.

7. 10. Перечень возможных неисправностей и способы их устранения приведены в разделе 10, таблица 4.

8. УТИЛИЗАЦИЯ.

8. 1. По истечении срока службы изделие изъять из эксплуатации, и принять решение о дальнейших действиях с ним: об утилизации, о направлении его в ремонт, о проверке и об установлении нового срока службы.

8. 2. Утилизацию изделия производить по правилам, установленным местным законодательством, с учётом требований по защите окружающей среды. Перед захоронением в объектах размещения отходов, извлечь хладагент и масло из оборудования. Утилизация теплоизоляционного материала – пенополиуретана путём сжигания категорически запрещается, производится захоронением на глубину не менее двух метров на специальной свалке.

8. 3. *ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫПУСКАТЬ ХОЛОДИЛЬНЫЙ АГЕНТ В ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, РЕМОНТЕ И УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ.*

8. 4. *ЗАПРЕЩАЕТСЯ СЛИВ МАСЕЛ В ПОЧВУ, КАНАЛИЗАЦИЮ, ВОДОЁМЫ, ОТСТОЙНИКИ И Т.П.*

9. УЧЁТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ.

Таблица 3.

Дата	Вид технического обслуживания	Должность, фамилия и подпись	
		Выполнившего работу	Принявшего работу

10. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.


Таблица 4.

Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки	Вероятная причина	Метод устранения
1. Включенное в электросеть изделие не работает.		
1.1. Не загорается табло контроллера.	Отсутствует напряжение в электросети.	Проверить наличие напряжения в электросети.
	Нет контакта с электросетью	Обеспечить контакт с электросетью
	Выключен контроллер.	Включить контроллер.
1.2. На табло контроллера высвечивается индикация сообщения "ошибка".	Ослабло соединение датчика с контроллером.	Произвести надёжное соединение.
	Вышел из строя датчик контроллера.	Заменить датчик.
1.3. На табло контроллера штрихи или беспорядочный набор символов.	Вышел из строя контроллер.	Заменить контроллер.
2. Повышенная температура в охлаждаемом объёме, изделие работает.		
2.1. Испаритель обмерзает полностью.	Большая снеговая шуба на испарителе. Неисправна система автоматического оттаивания.	Проверить контакты, ТЭНы (при наличии), контроллер и его настройку. Заменить неисправные узлы.
	Изделие загружено тёплыми продуктами.	Провести оттаивание испарителя. Обеспечить загрузку изделия замороженными продуктами.
	Изделие загружено без зазоров между продуктами и ограждением.	Обеспечить зазоры между продуктами и ограждением.
	Не работает вентилятор воздухоохладителя (при наличии).	Проверить контакты. В случае неисправности заменить электродвигатель вентилятора.
2.2. Испаритель обмерзает частично, температура в изделии повышается.	Частичная утечка хладагона из системы	Установить и устранить место утечки и добавить в систему хладагона до нормы.
2.3. Испаритель совсем не обмерзает, клапан соленоидный открыт.	Отсутствие в системе хладагона.	Установить и устранить место утечки. Произвести зарядку хладагоном.
3. Повышенный шум и дребезжание.	Неустойчивое положение изделия.	Отрегулировать установку изделия.
	Трубопроводы соприкасаются с корпусом изделия и между собой.	Устранить касание трубопроводов, осторожно отогнув их в месте касания.
	Шум создаётся электродвигателем вентилятора.	Сбалансировать крыльчатку вентилятора.
4. При касании к металлическим частям изделия ощущается пощипывание.	Неисправна цепь заземления.	Немедленно отключить изделие от сети. Проверить цепь заземления.


5. Повышенный расход электроэнергии.	Неправильно произведена загрузка изделия.	Загрузить изделие в соответствии с требованиями РЭ.
6. Не горит лампа освещения.	Перегорела лампа.	Заменить лампу.
7. Появляется запах в охлаждаемом объеме изделия.	Нерегулярная и не тщательная уборка охлаждаемого объема. Длительное пребывание изделия в выключенном состоянии. Хранение в изделии несвежих продуктов.	Тщательно вымыть охлаждаемый объем изделия. Проветрить изделие в течение 3-4 часов.

11. СТЫКОВКА СЕКЦИЙ, УСТАНОВКА БОКОВИН.


11. 1. На торец короба одной из соединяемых секций нанести герметик силиконовый по всей длине без пропусков.

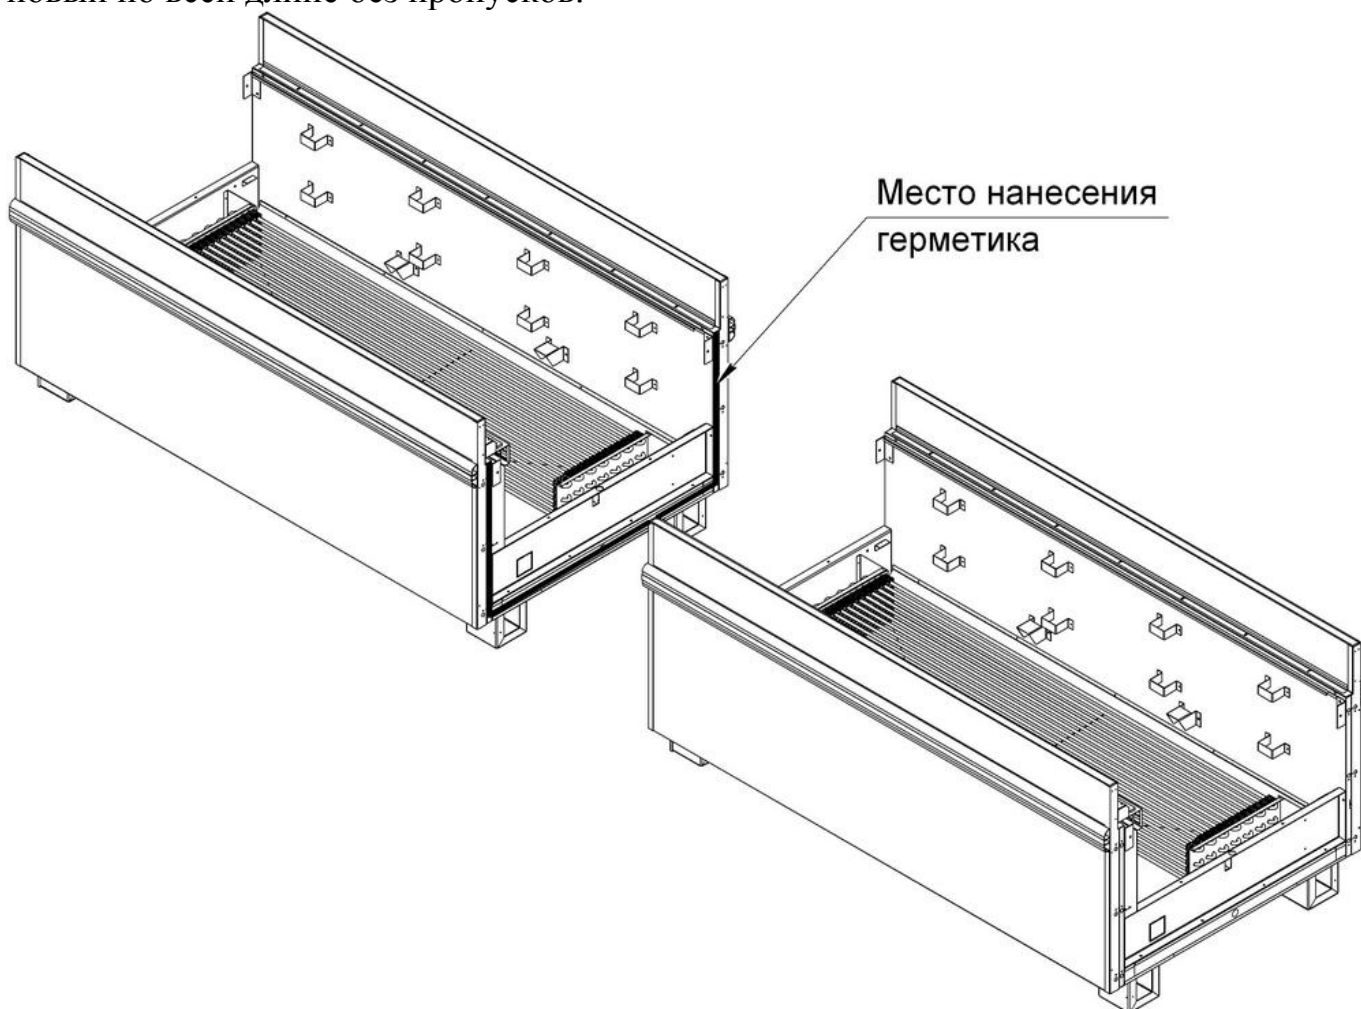


11. 2. Сдвинуть секции витрины и выровнять с помощью опор. Соединить секции болтами, гайками и шайбами. На стык профиля стеклопакета установить крышку.

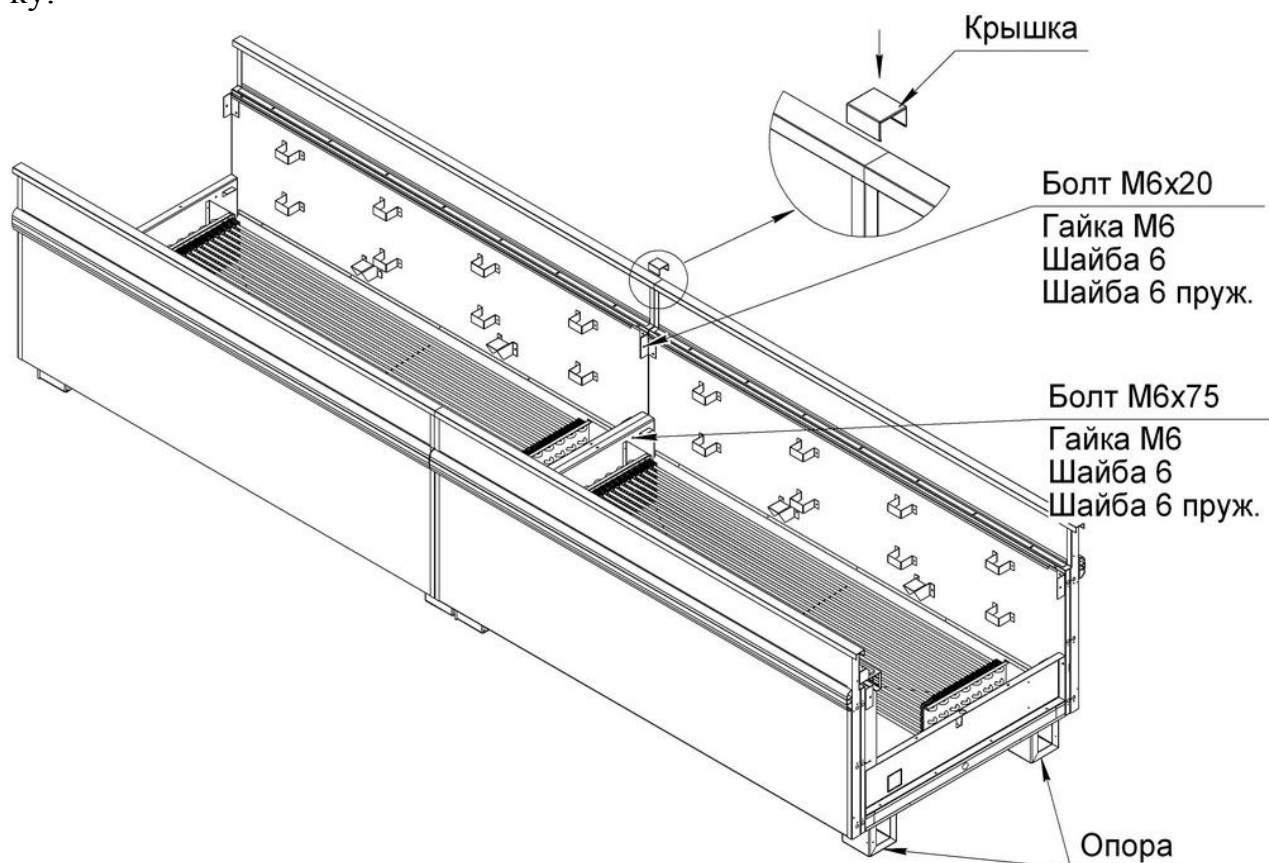


11. 3. Перед установкой боковины на торец короба нанести герметик силиконовый по всей длине без пропусков. Боковину крепить шестью винтами-саморезами 4×70.

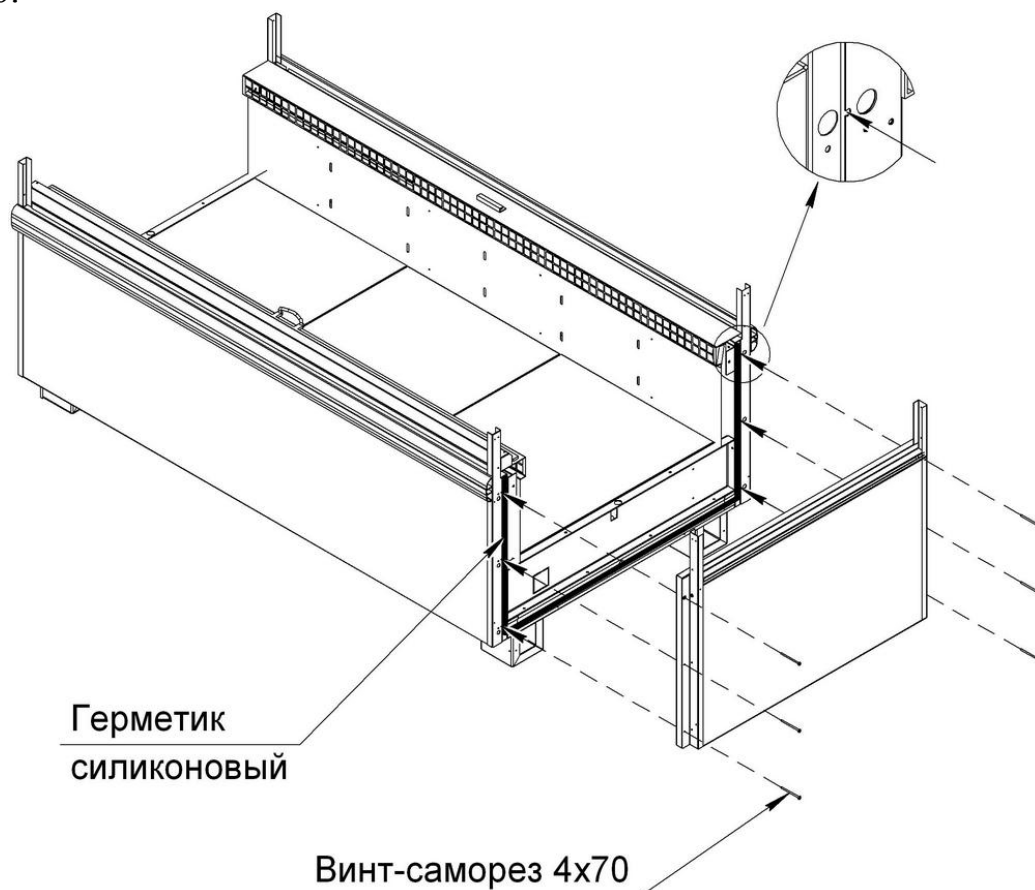

11. 4. Поставить обшивку-угол внутреннюю на четыре винта-самореза 4×14. Поставить обшивку-угол наружную на четыре винта-самореза 4×14. Образовавшуюся в углу полость заполнить пенопластом или монтажной пеной.

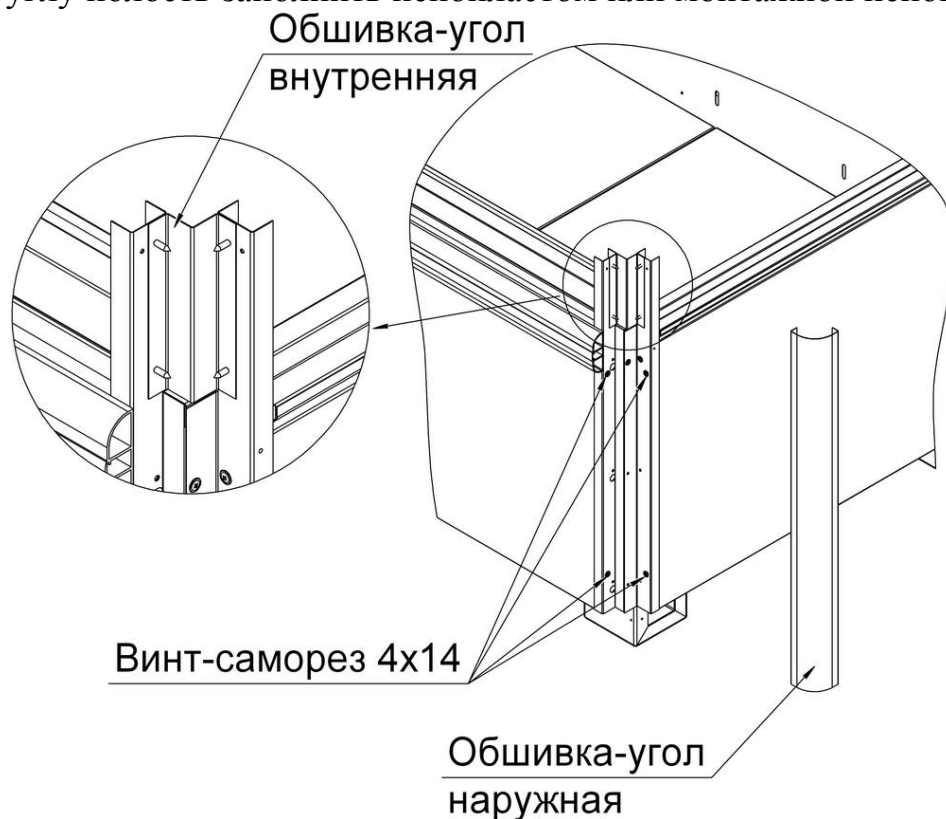


11. 5. Установить угловые элементы и декоративный профиль с помощью винтов-саморезов 4×19 со сверлом. Закрыть профилем-вставкой. В желобок боковины уложить ПЭН обогрева стеклопакета. Поставить стеклопакет. На верхний торец стеклопакета нанести герметик силиконовый и положить пластиковый профиль. Установить угловые крышки.

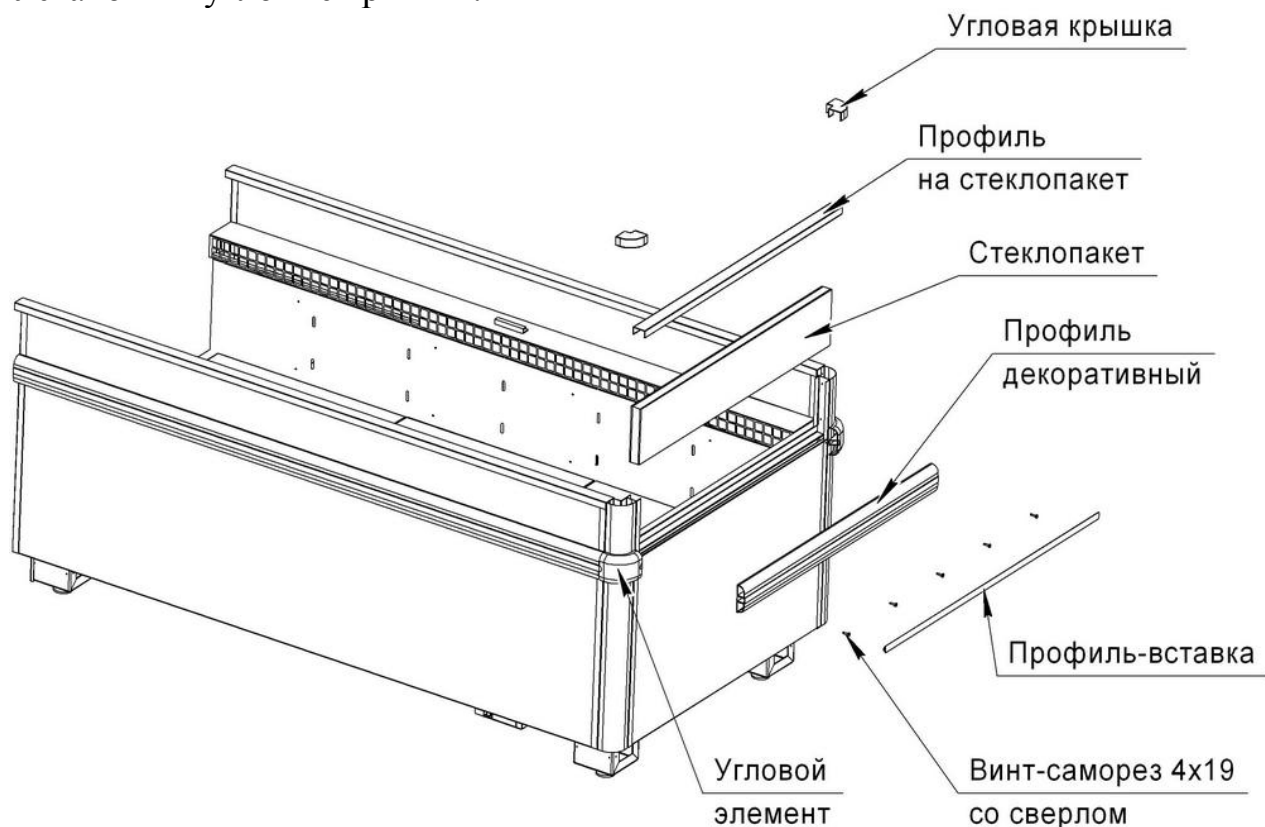


12. УСТАНОВКА НАДСТРОЙКИ.

12. 1. К надстройке относятся стойки, две полки и освещение. Надстройка поставляется отдельно как дополнительная опция.


12. 2. Стойку прикрепить к перегородке и боковине. При отсутствии боковины в случае соединения двух секций витрины, стойки соединить друг с другом используя крепеж указанный на рисунке и дополнительно гайки М6 и шайбы 6.

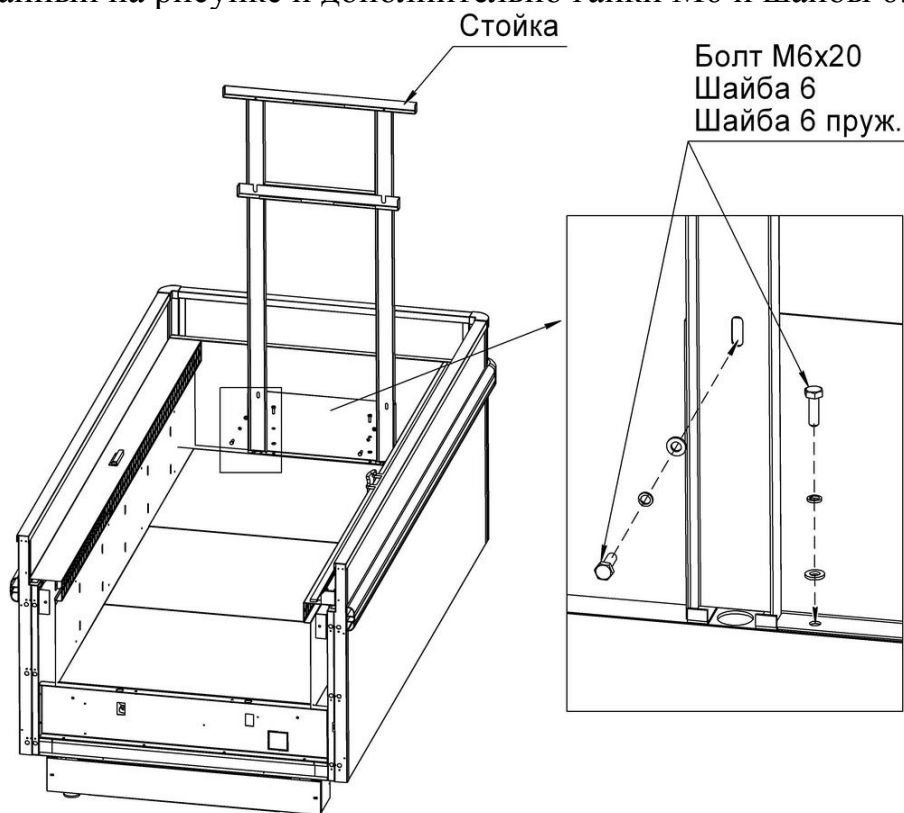


12. 3. Положить на стойки полки. Нижнюю полку поставить таким образом, чтобы жгут лампы пропустить в швеллере стойки ближайшем к электрическому пульту.

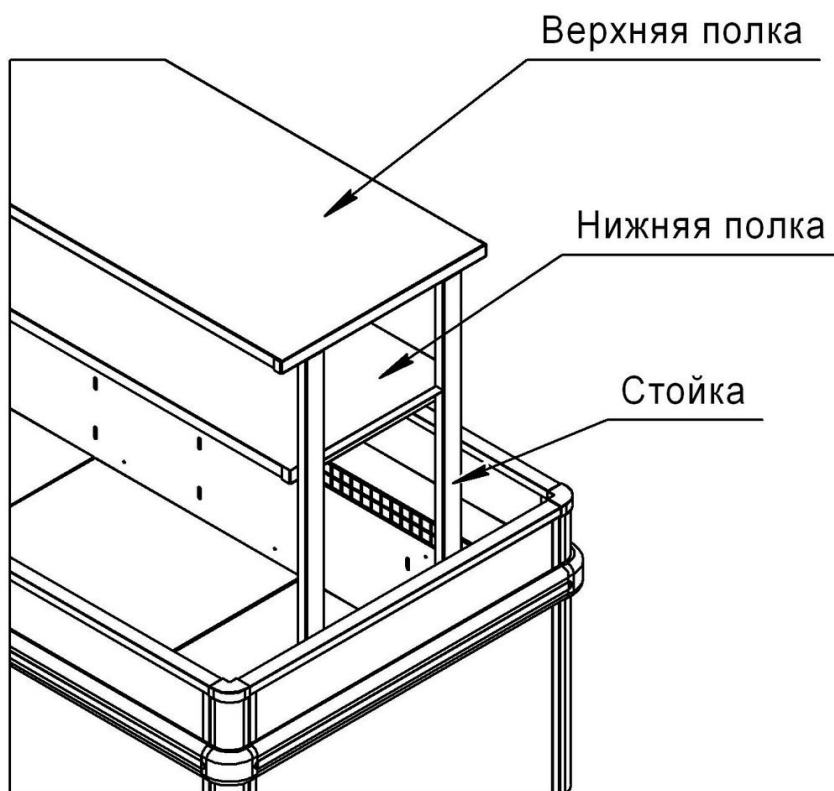

12.4. Жгут от пульта вытянуть в отверстие в перегородке и снять с его колодки герметик силиконовый. Соединить колодки жгута от лампы и жгута от пульта.

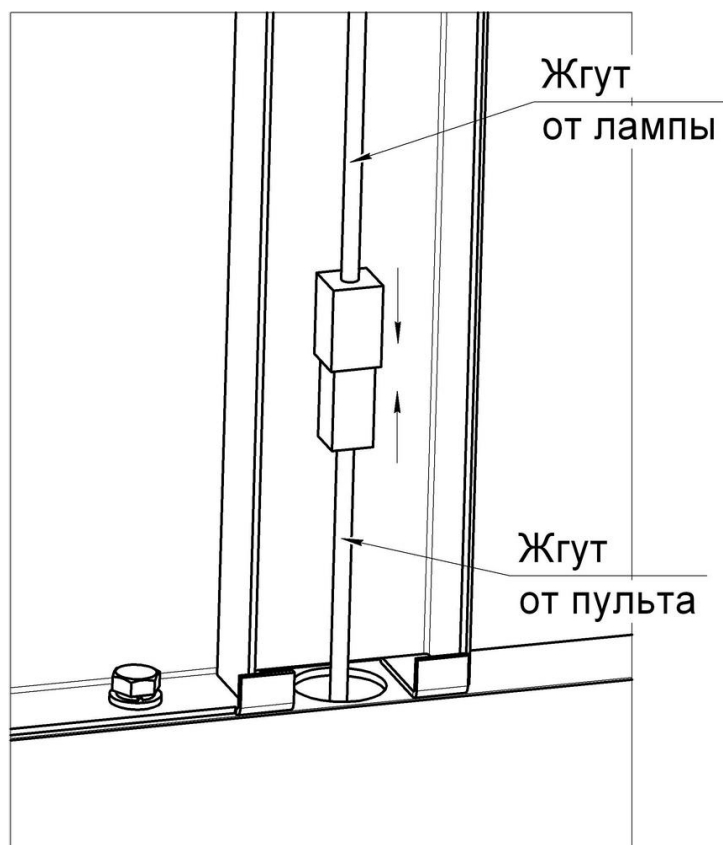

12.5. Закрыть швеллеры стоек крышками.

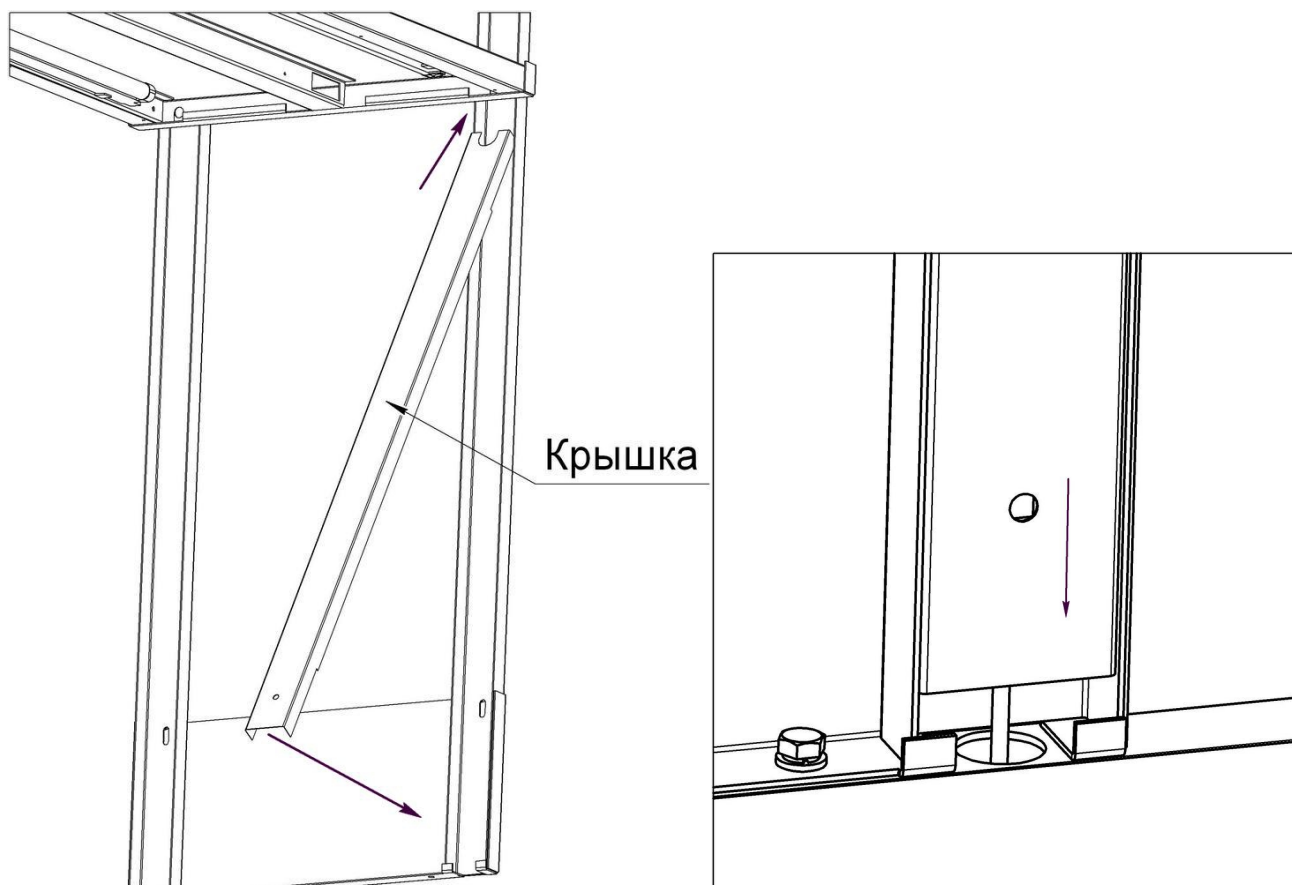

13. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ.

13. 1. Гарантийный срок эксплуатации изделия устанавливается 12 месяцев со дня продажи заводом-изготовителем, но не более 18 месяцев от даты выпуска.

13. 2. В течение гарантийного срока эксплуатации изделия устранение выявленных дефектов и замена вышедших из строя комплектующих изделия производится сервисными службами.

13. 3. Гарантия действительна при проведении технического обслуживания изделия. Гарантийные обязательства не включают ТО в течение гарантийного срока. Техническое обслуживание – платная услуга, её оказывает сервисная служба.

13. 4. Покупатель обязан при проведении пуско-наладочных работ заключить договор с сервисной службой на проведение ТО изделия.

13. 5. Гарантийные обязательства действительны при наличии у Покупателя документов:

- Руководства на изделие;
- Акта пуска изделия в эксплуатацию;
- Договора с сервисной службой на проведение ТО.

Акты подписываются Покупателем, представителем сервисной службы и заверяются соответствующими печатями.

13. 6. Гарантийные обязательства не распространяются на изделие в случаях:

- эксплуатация изделия не соответствует требованиям, изложенным в настоящем Руководстве;
- детали и узлы имеют повреждения, возникшие вследствие не соблюдения правил транспортирования, погрузочно-разгрузочных работ, хранения, пуско-наладочных работ, эксплуатации;
- повреждения вызваны неправильным подключением, регулировкой, эксплуатацией в нештатном режиме, либо в условиях, не предусмотренных изготовителем;
- повреждения вызваны сверхнормативными колебаниями в электрической сети;
- повреждения вызваны пожаром, ударом молнии, затоплением и другими стихийными бедствиями;
- изменена конструкция или комплектация изделия, либо ремонт выполнен лицом, на то не уполномоченным;
- изделие имеет механические повреждения, следы воздействия химических веществ;
- эксплуатация изделия проводится с нарушением требований п.1.3 настоящего Руководства.

13. 7. Гарантия не распространяется на детали из стекла и источники освещения, расходные материалы.

13. 8. При транспортировании изделия к покупателю транспортом, не принадлежащим изготовителю, претензии по качеству и комплектности, механическим повреждениям не принимаются.


13. 9. Изготовитель не предоставляет гарантии на совместимость приобретённого изделия и оборудования Покупателя. Изготовитель не обязан принимать обратно исправное изделие, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

13.10. В случае установления специалистами завода-изготовителя либо специализированной организации, имеющей право осуществлять гарантийный ремонт, фактов, которые свидетельствуют о вине Покупателя в выходе из строя изделия, последний обязуется оплатить все расходы, которые вышеназванные организации понесли при направлении специалистов. При этом обязанность по доказательству вины лежит на Покупателе.


13.11. При несоблюдении вышеперечисленных пунктов изготовитель имеет право немедленно прервать гарантию без дополнительного оповещения.

13.12. Настоящая гарантия не ущемляет прав потребителя, предоставленных ему законодательством. По истечении срока гарантии изготовитель не несёт ответственность за проданный товар.


Разрез витрины

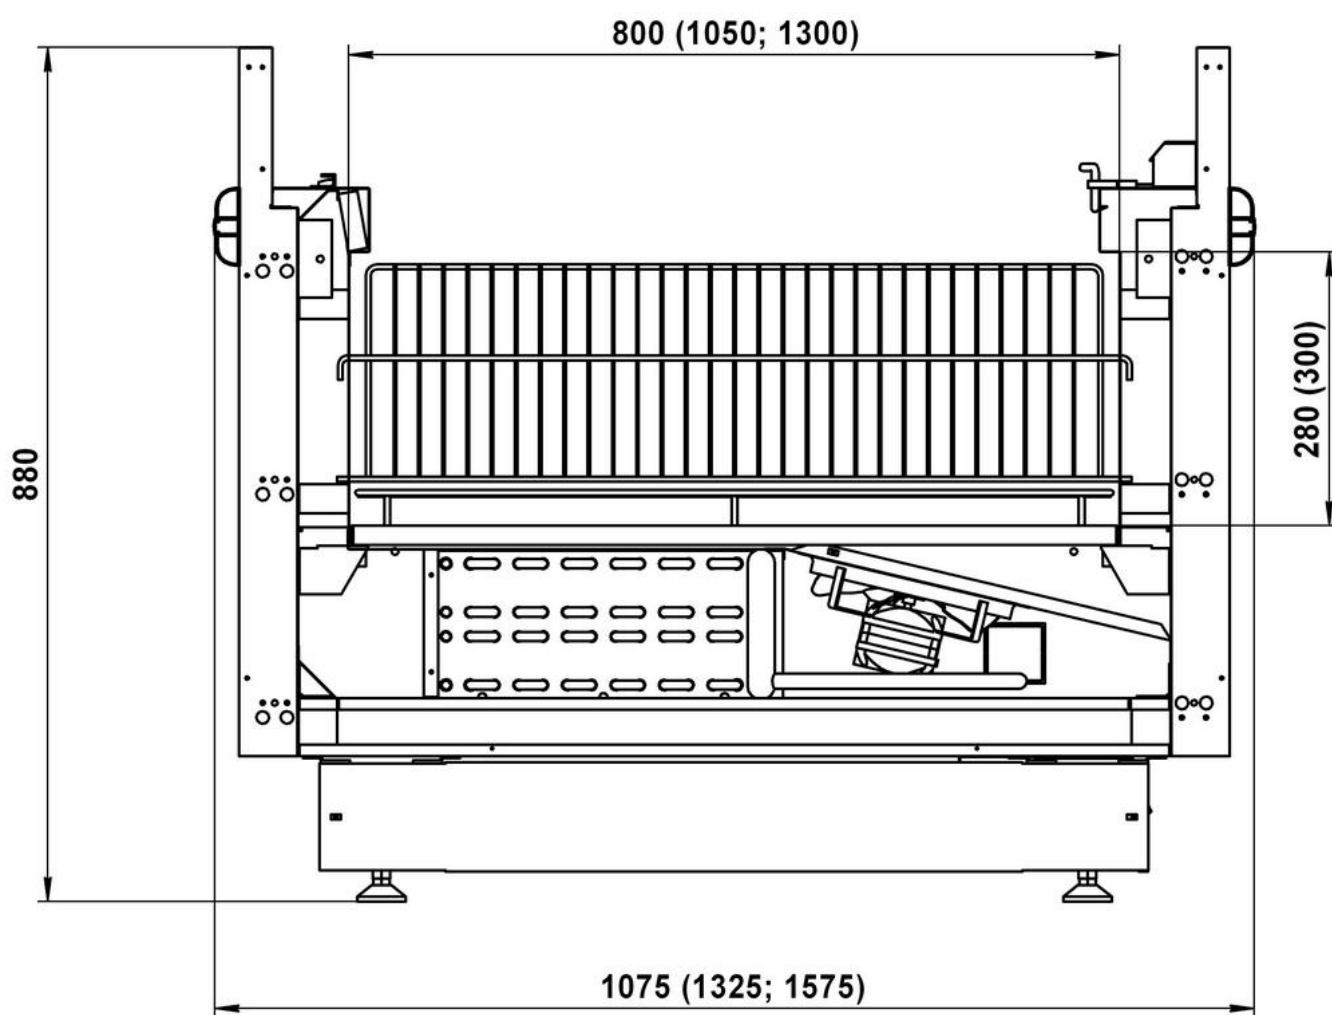


Разрез витрины с надстройкой

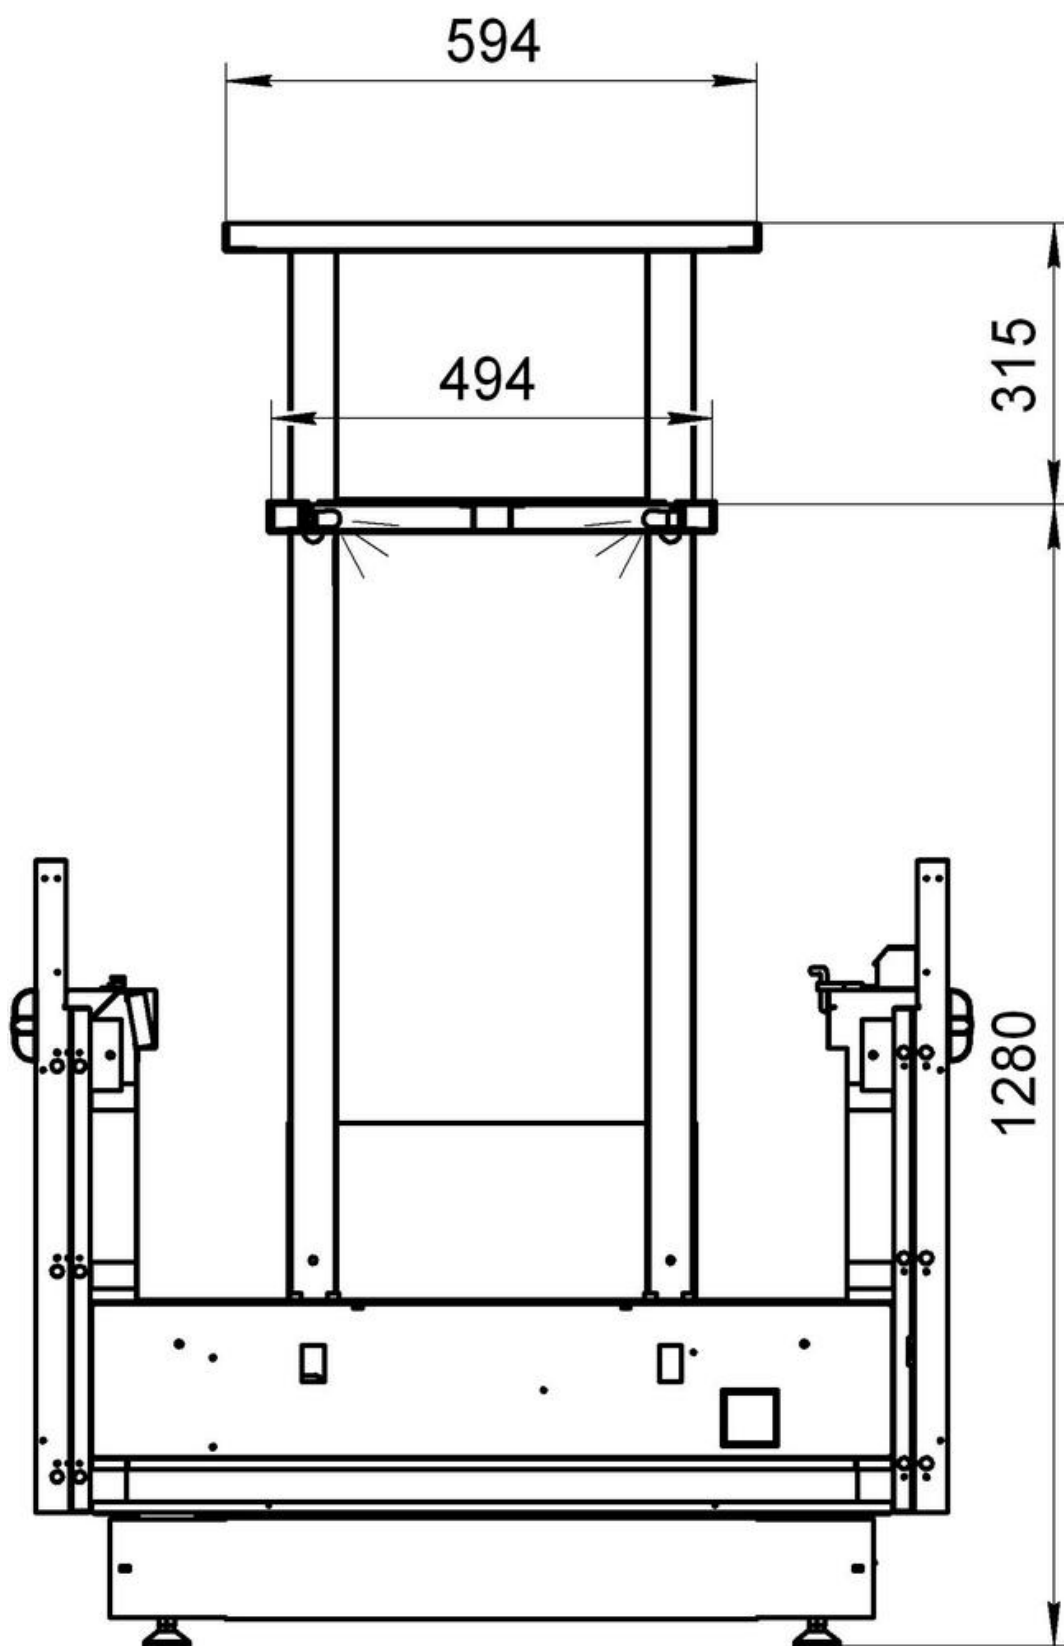

План-схема витрины

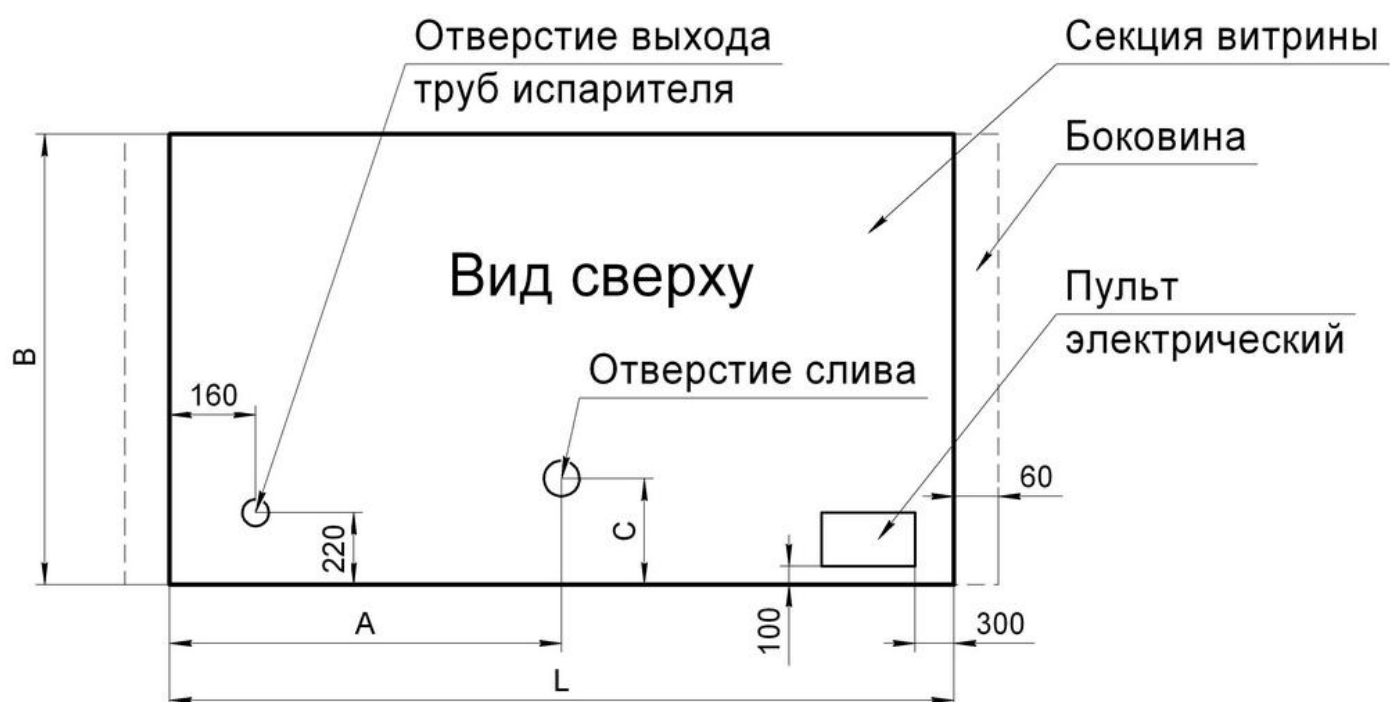

Типоразмер витрины	Размеры, мм			
	L	B	A	C
1,875/1,0	1875	1020	930	282
2,5/1,0	2,5	1020	1200	282
1,875/1,3	1875	1270	890	420
2,5/1,3	2,5	1270	1200	420
1,875/1,5	1875	1520	890	420
2,5/1,5	2,5	1520	1200	420

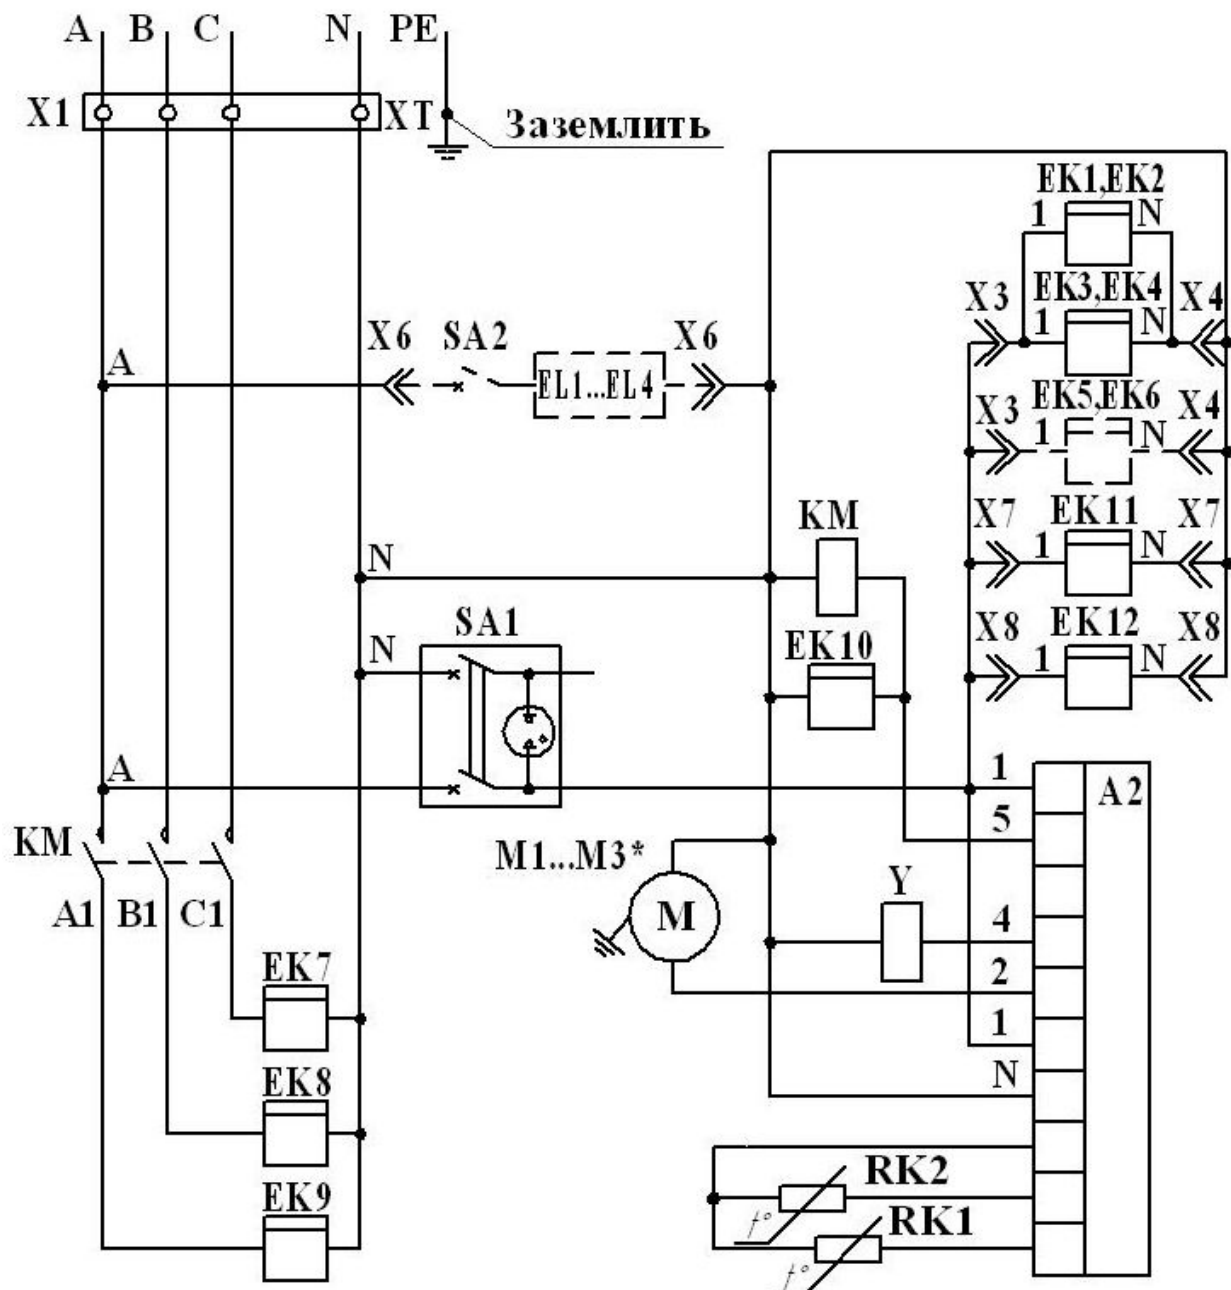

A2 – контроллер; **EK1...EK4** – электронагреватели стеклопакетов; **EK5...EK6** – электронагреватели стеклопакетов; **EK7...EK9** – электронагреватель испарителя; **EK10** – электронагреватель слива конденсата; **EK11...EK12** – электронагреватель стойки; **EL1...EL4** – светильники; **KM** – пускатель магнитный; **RK1,RK2** – датчики температуры; **SA1** – выключатель изделия; **SA2** – выключатель освещения; **X1** – клеммник; **XT** – заземляющий зажим пульта витрины; **X3,X4,X6,X7,X8** – колодка соединительная; **Y** – клапан соленоидный.

23

АКТ ПУСКА ИЗДЕЛИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Настоящий акт составлен владельцем витрины низкотемпературной островной с выносным холодообеспечением PRIME MAXI - _____

(наименование и адрес организации)

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

(наименование и адрес организации)

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

(место для оттиска именного штампа)

удостоверяет, что витрина низкотемпературная островная с выносным холодообеспечением PRIME MAXI - _____,

(марка витрины)

заводской № _____, приобретённая " ____ " _____ 20__ г.

у _____,

(наименование организации)

город _____, телефон _____,

пущена в эксплуатацию и принята на обслуживание в соответствии с договором

№ _____ от " ____ " _____ 20__ г. между владельцем изделия и организацией

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

Представитель организации,
производившей пуск изделия
в эксплуатацию

(подпись)

(подпись)

М.П. " ____ " _____ 20__ г.

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

Настоящий акт составлен владельцем витрины холодильной низкотемпературной островной с выносным холодообеспечением PRIME MAXI - _____

(наименование и адрес организации)

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

и представителем сервисной службы

(наименование и адрес организации)

(должность, фамилия, имя, отчество представителя организации)

(№ удостоверения, кем и когда выдано)

и удостоверяет, что в процессе _____
(осмотра, монтажа, пуска, эксплуатации)

витрины низкотемпературной PRIME MAXI - _____,

заводской № _____,

приобретённой " ____ " _____ 20 ____ г.

у _____,
(наименование организации)

город _____, тел. _____,

выявлены следующие дефекты завода-изготовителя:

Для устранения указанных дефектов необходимо:

Акт составлен и подписан

Владелец изделия

Представитель сервисной
службы

(подпись)

(подпись)

" ____ " _____ 20 ____ г.

М.П.

М.П.